

Số: 12 /BC-CTY

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO

(Chất lượng nước Tháng 01/2019)

Kính gửi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (trung tâm y tế dự phòng) tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ thông tư 50/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt của Bộ Y tế.

Nay Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu báo cáo việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt tại cơ sở với các nội dung như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở cung cấp nước: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.
2. Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
3. Công suất thiết kế: 22.000 m³/ ngày đêm.
4. Tổng số dân được cung cấp nước: Khoảng 27.000 hộ
4. Nguồn nước nguyên liệu: Nguồn nước được khai thác từ 08 giếng khoan nằm trong nội ô thành phố Bạc Liêu sau đó được truyền tải về 2 nhà máy xử lý nước để xử lý.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra tình trạng vệ sinh

1.1. Tình trạng vệ sinh nguồn nước nguyên liệu:

Công ty luôn quan tâm đến vấn đề vệ sinh khu vực xung quanh các giếng khai thác nước ngầm, khu vực nhà máy xử lý nước và đảm bảo vệ sinh. Không có nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước khai thác.

1.2. Tình trạng vệ sinh ngoại cảnh cơ sở cấp nước:

Không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân ngoại cảnh nào trong cơ sở cung cấp nước.

1.3. Tình trạng vệ sinh hệ thống sản xuất nước :

Định kỳ hàng tháng công ty bố trí công nhân vệ sinh hệ thống bể lọc, châm Clo đúng định lượng đảm bảo hệ thống sản xuất nước hợp vệ sinh, đúng qui trình sản xuất nước, không làm ảnh hưởng gì đến các khu vực xung quanh.

2. Kết quả xét nghiệm nước thành phẩm trong tháng

2.1. Số mẫu, thời gian, tần suất xét nghiệm:

2.1.1. Số mẫu, thời gian, tần suất xét nghiệm do Công ty thực hiện:

- Nhà máy nước số 01:

+ Số mẫu: 04 mẫu;



- + Thời gian và tần suất xét nghiệm: 1 tuần /1 mẫu
- Nhà máy nước số 02:
- + Số mẫu: 04 mẫu;
- + Thời gian và tần suất xét nghiệm: 1 tuần /1 mẫu

2.1.2. Số mẫu, thời gian, tần suất xét nghiệm do Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện:

- Nhà máy nước số 01: 01tháng/ 01 lần lấy mẫu xét nghiệm lý hóa, vi sinh.
- Nhà máy nước số 02: 01tháng/ 01 lần lấy mẫu xét nghiệm lý hóa, vi sinh.
- Tại các điểm cuối nguồn: 01 tháng/08 lần lấy mẫu xét nghiệm vi sinh.

2.2. Kết quả xét nghiệm:

- Tổng số mẫu đạt quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT : 05 mẫu . Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: 50 %

- Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn: 05 mẫu

Trong đó:

- + Số mẫu không đạt về lý, hóa học: 05 mẫu (Nhà máy nước số 01)
- + Số mẫu không đạt về vi sinh vật: 0 mẫu

- Các chỉ tiêu không đạt gồm : Độ cứng tổng cộng (Nhà máy nước số 01).

Kết quả xét nghiệm độ cứng tổng cộng (TB) là 333 mg/l. Cao hơn tiêu chuẩn cho phép (tiêu chuẩn ≤ 300 mg/l). Thuộc mẫu nước đầu nguồn tại bể chứa nước sạch (nước đã qua xử lý).

3. Các biện pháp khắc phục:

Hiện nay công ty giảm thời gian khai thác của giếng nước thô có độ cứng cao tại Nhà máy nước số 1. Tuy nhiên độ cứng tại Nhà máy nước số 2 thấp hơn so với QCVN 01: 2009/BYT, đồng thời nguồn nước ngoài mạng đã được hòa mạng do hệ thống mạng ống nước là mạng vòng do vậy độ cứng ngoài mạng thấp hơn so với kết quả tại nhà máy nước số 1.


4. Nhận xét :


- Chất lượng nước công ty đang cung cấp cho nhân dân thành phố Bạc Liêu cơ bản đạt với quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT.

- Áp lực ở mạng lưới cấp nước tại những điểm xa nhất, bất lợi nhất cũng đảm bảo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP CTY

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Lê Thanh Bảo

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 17

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm : Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 01 , Số 92 , Lê Duẩn, P1, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 03 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW- A	15 TCU	6 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.7
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	326 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	124 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.6 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.025 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.132 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	7.3 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	70 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.05 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.157 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.31 mg/l

- Nhận xét : Mẫu có chỉ tiêu độ cứng tổng cộng cao hơn tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.
- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM

Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 18

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm : Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 01 , Số 92 , Lê Duẩn, P1, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 09 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 09 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW- A	15 TCU	7 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.8
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	336 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	118 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.4 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.023 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.102 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	7.5 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	76 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.07 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.211 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.34 mg/l

- Nhận xét : Mẫu có chỉ tiêu độ cứng tổng cộng cao hơn tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM



Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 19

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm : Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 01 , Số 92 , Lê Duẩn, P1, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 16 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW- A	15 TCU	7 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.7
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	328 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	122 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.8 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.027 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.136 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	7.2 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	74 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.08 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.165 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.33 mg/l

- Nhận xét : Mẫu có chỉ tiêu độ cứng tổng cộng cao hơn tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM

Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 20

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm : Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 01 , Số 92 , Lê Duẩn, P1, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 25 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 25 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW - A	15 TCU	8 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.8
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	334 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	120 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.6 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.024 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.188 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	7.0 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	68 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.07 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.244 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.3 mg/l

- Nhận xét : Mẫu có chỉ tiêu độ cứng tổng cộng cao hơn tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM

Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 21

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm: Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 02, Duy Tân , P5, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 03 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW- A	15 TCU	6 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.5
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	224 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	80 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.6 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.021 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.088 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	5.6 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	52 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.08 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.287 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.3 mg/l

- Nhận xét : Các chỉ tiêu trên của mẫu có chỉ số đạt theo tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.
- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM

Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 22

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm: Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 02, Duy Tân , P5, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 09 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 09 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW- A	15 TCU	7 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.7
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	228 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	92 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.8 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.019 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.091 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	6.2 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	64 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.12 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.385 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.31 mg/l

- Nhận xét : Các chỉ tiêu trên của mẫu có chỉ số đạt theo tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM

Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 16 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 23

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm: Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 02, Duy Tân , P5, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 16 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW - A	15 TCU	7 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.4
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	230 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	84 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.8 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.022 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.103 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	5.9 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	68 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.13 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.263 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.32 mg/l

- Nhận xét : Các chỉ tiêu trên của mẫu có chỉ số đạt theo tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM

Nguyễn Quốc Anh

C.TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QT03/SX/BM3

Kiểm soát lần : 24

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Loại mẫu xét nghiệm: Nước đã xử lý

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà máy nước số 02, Duy Tân , P5, TPBL

Nơi xét nghiệm : phòng xét nghiệm

Tình trạng kiểm nghiệm : mẫu đựng trong chai nhựa

Nhận mẫu : ngày 25 tháng 01 năm 2019

Kiểm tra mẫu : ngày 25 tháng 01 năm 2019

KẾT QUẢ TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	TIÊU CHUẨN QCVN 01:2009/BYT	KẾT QUẢ
1	Độ màu	SMEWW- A	15 TCU	8 TCU
2	Mùi	SMEWW - A	Không mùi vị	Không mùi vị
3	Vị	SMEWW - A	Không có vị lạ	Không vị lạ
4	pH	PH 100 Ph/mV-Meter	6.5 - 8.5	7.6
5	Độ cứng tổng cộng	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	232 mg/l
6	Hàm Lượng clorua	SMEWW - A	≤ 300 mg/l	90 mg/l
7	Chỉ số pecmanganat	SMEWW - A	≤ 2 mg/l	0.6 mg/l
8	Hàm lượng Mangan	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.020 mg/l
9	Hàm lượng Nitrite	HACH DR/900	≤ 3 mg/l	0.091 mg/l
10	Hàm lượng Nitrate	HACH DR/900	≤ 50 mg/l	5.6 mg/l
11	Hàm lượng sulphat	HACH DR/900	≤ 250 mg/l	60 mg/l
12	Hàm lượng sắt tổng số	HACH DR/900	≤ 0.3 mg/l	0.09 mg/l
13	Độ đục	HACH 2100N	2 NTU	0.281 NTU
14	Clor dư	HACH DR/900	0.3 - 0.5 mg/l	0.3 mg/l

- Nhận xét : Các chỉ tiêu trên của mẫu có chỉ số đạt theo tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT.
- Ghi chú : Kết quả (Nội kiểm) chỉ có giá trị trên mẫu thử, và chỉ lưu hành trong nội bộ.

BAN GIÁM ĐỐC XN

NHÂN VIÊN XÉT NGHIỆM



Nguyễn Quốc Anh

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 46 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 01**
Mã số mẫu : 0048.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Ngày lấy mẫu : 08/01/2019 Ngày nhận mẫu : 08/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 08/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017 (b)	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978 (b)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703 (b)	0,06 NTU	≤ 2 NTU
04	pH	TCVN 6492 : 2011 (b)	8,06	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C : 2017 (b)	342 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017 (b)	110 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996 (b)	0,5 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017 (b)	0,03 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017 (b)	0,78 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996 (b)	2,3 mg/L	≤ 50 mg/L
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4 (b)	101,3 mg/L	≤ 250 mg/L

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.

- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Mã số mẫu: 0048.19

12	Hàm lượng sắt tổng số	SMEWW 4500 -Fe -B: 2017 (b)	0,006 mg/L	≤ 0,3 mg/L
13	Clor dư	Hanna HI96701 (b)(c)	0,42 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L
14	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
15	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.
- Kết quả (c) được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - 01 (0048.19) có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt, các chỉ tiêu còn lại đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2019



Trần Vĩnh An

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIÊU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 48 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠCLIỆU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 02**
Mã số mẫu : 0049.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 08/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Ngày lấy mẫu : 08/01/2019 - Ngày nhận mẫu : 08/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 08/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017 (b)	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978 (b)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703 (b)	0,43 NTU	≤ 2 NTU
04	pH	TCVN 6492 : 2011 (b)	7,9	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C : 2017 (b)	244 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017 (b)	52 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996 (b)	0,2 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017 (b)	0,03 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017 (b)	1,85 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996 (b)	0,5 mg/L	≤ 50 mg/L
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4 (b)	53,5 mg/L	≤ 250 mg/L

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.

- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Mã số mẫu: 0049.19

12	Hàm lượng sắt tổng số	SMEWW 4500 -Fe -B: 2017 (b)	0,134 mg/L	≤ 0,3 mg/L
13	Clor dư	Hanna HI96701 (b)(c)	0,33 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L
14	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
15	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.
- Kết quả (c) được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - 02 (0049.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Trần Vĩnh An


KCS: Phạm Chanh Hồng

- BM.7.8.4-3
- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BH 01: 18/10/2018

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đông Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 59 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 03
Mã số mẫu : 0062.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 30/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 30/01/2019 Ngày nhận mẫu : 30/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 30/01/2019

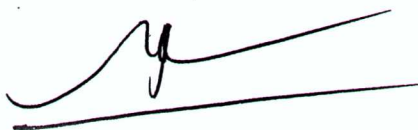
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chi tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	<i>E.coli</i>	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 03 (0062.19) có chỉ tiêu *E.coli* được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG



Bạc Liêu, ngày 12 tháng 02 năm 2019



Trần Thanh Cường

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BM.7.8.4-3 BH 01: 18/10/2018

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 60 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 04
Mã số mẫu : 0063.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 30/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công An, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 30/01/2019 Ngày nhận mẫu : 30/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 30/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	<i>E.coli</i>	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 04 (0063.19) có chỉ tiêu *E.coli* được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 02 năm 2019



Trần Thanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: SA /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 05**
Mã số mẫu : 0054.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 15/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 15/01/2019 Ngày nhận mẫu : 15/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 15/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 05 (0054.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 01 năm 2019



- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BM.7.8.4-3 BH 01: 18/10/2018

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 54 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 06
Mã số mẫu : 0057.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 15/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Siêu thị Điện Máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 15/01/2019 Ngày nhận mẫu : 15/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 15/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

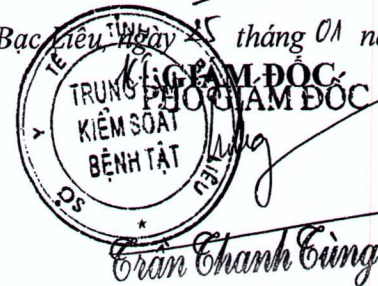
Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 06 (0057.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**



Bạc Liêu, ngày 15 tháng 01 năm 2019


Trần Chanh Cường

Trần Chanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BM.7.8.4-3 BH 01: 18/10/2018

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 55 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 07
Mã số mẫu : 0058.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 22/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 22/01/2019 Ngày nhận mẫu : 22/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 22/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 07 (0058.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu ngày 25 tháng 01 năm 2019
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
PHÒNG GIÁM ĐỐC
Trần Chanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BM.7.8.4-3 BH 01: 18/10/2018

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: phanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 56 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 08
Mã số mẫu : 0059.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 22/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 22/01/2019 Ngày nhận mẫu : 22/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 22/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL


Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 08 (0059.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG



Bạc Liêu, ngày 25 tháng 01 năm 2019


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC


Trần Chanh Cường

Thạc sĩ: Phạm Chanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BH 01: 18/10/2018
- BM.7.8.4-3

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 57 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 09
Mã số mẫu : 0060.19
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 22/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 22/01/2019 Ngày nhận mẫu : 22/01/2019
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 22/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.


Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 09 (0060.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.


KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG



Thạc sĩ: Phạm Chanh Hùng

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 01 năm 2019


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
KIỂM SOÁT GIẢI ĐỘC
GIẢI ĐỘC


Trần Chanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
 - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
 - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.
- BM.7.8.4-3 BH 01: 18/10/2018

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU
CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 58 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 10

Mã số mẫu : 0061.19

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 22/01/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 22/01/2019 Ngày nhận mẫu : 22/01/2019

Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 22/01/2019

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

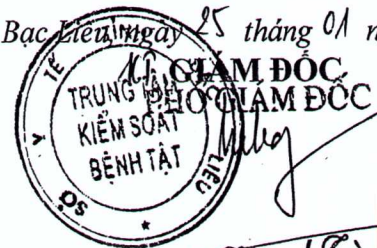
Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 10 (0061.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Trần Chanh Hùng*

Bạc Liêu ngày 25 tháng 01 năm 2019




Trần Chanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.

- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.

- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.



SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Đường Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2018, Chúng tôi gồm:

1. Cơ sở được lấy mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

- Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu

- Đại diện: Nguyễn Quốc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

2. Đơn vị lấy mẫu: Khoa SKMT-YTTH-BNN

- Người lấy mẫu: Trần Sà Vét

3. Tên, loại mẫu (theo các nội dung trong bảng sau):


Stt	Loại mẫu	Vị trí lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu	Lượng mẫu	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Tình trạng mẫu	Thời gian lấy mẫu	Mã số mẫu
01	Nước SHCN: 09	Đường Trà Kha A, P8 TPBL, Bạc Liêu	Chai tt	Coliforms, E.coli		22/1/2018	
02	Nước SHCN: 10	Đường Trà Kha B, P8, TPBL, Bạc Liêu	500ml x 2				

4. Loại thiết bị lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

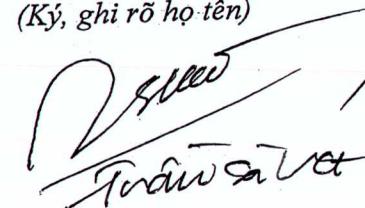
5. Biên bản được lập thành 02 bản, Đơn vị lấy mẫu giữ 1 bản, cơ sở giữ 1 bản./.


Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Quốc Anh

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Sà Vét



SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Đường Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2018, Chúng tôi gồm:

1. Cơ sở được lấy mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

- Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu

- Đại diện: Nguyễn Quốc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

2. Đơn vị lấy mẫu: Khoa SKMT-YTTH-BNN

- Người lấy mẫu: Trần Sà Vét

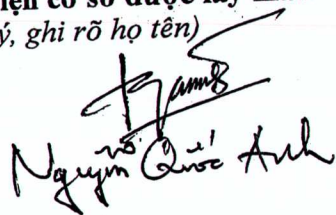
3. Tên, loại mẫu (theo các nội dung trong bảng sau):

Stt	Loại mẫu	Vị trí lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu	Lượng mẫu	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Tình trạng mẫu	Thời gian lấy mẫu	Mã số mẫu
01	Nước SHCN: 07	Phường Nhà Mát TPBL, Bạc Liêu	Chai tt	Coliforms, E.coli		8h - 7g _h 15	
02	Nước SHCN: 08	Đường Đoàn Thị Điểm, P3. TPBL, Bạc Liêu	500ml x 2				

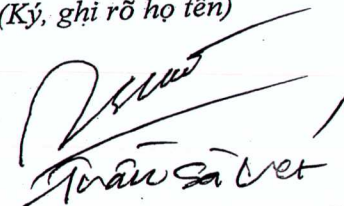
4. Loại thiết bị lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành


5. Biên bản được lập thành 02 bản, Đơn vị lấy mẫu giữ 1 bản, cơ sở giữ 1 bản./.

Đại diện cơ sở được lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Quốc Anh

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Sà Vét



SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Đường Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2019, Chúng tôi gồm:

1. Cơ sở được lấy mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

- Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu

- Đại diện: Nguyễn Quốc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

2. Đơn vị lấy mẫu: Khoa SKMT-YTTH-BNN

- Người lấy mẫu: Trần Sĩ Vết

3. Tên, loại mẫu (theo các nội dung trong bảng sau):

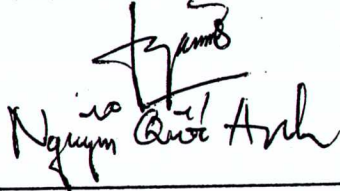
Stt	Loại mẫu	Vị trí lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu	Lượng mẫu	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Tình trạng mẫu	Thời gian lấy mẫu	Mã số mẫu
01	Nước SHCN: 05	Đường cầu Kè P2 TPBL, Bạc Liêu	Chai tt	Coliforms, E.coli		8h 130 - 10h	
02	Nước SHCN: 06	Siêu Thị Điện Máy P7 TPBL, Bạc Liêu	500ml x 2				

4. Loại thiết bị lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

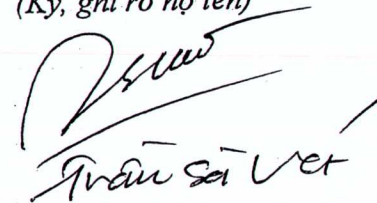
5. Biên bản được lập thành 02 bản, Đơn vị lấy mẫu giữ 1 bản, cơ sở giữ 1 bản./.


Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Quốc Anh

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Sĩ Vết



SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Đường Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 08 tháng 1 năm 2018, Chúng tôi gồm:

1. Cơ sở được lấy mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

- Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu

- Đại diện: Nguyễn Quốc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

2. Đơn vị lấy mẫu: Khoa SKMT-YTTH-BNN

- Người lấy mẫu: Trần Sà Vét

3. Tên, loại mẫu (theo các nội dung trong bảng sau):

Stt	Loại mẫu	Vị trí lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu	Lượng mẫu	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Tình trạng mẫu	Thời gian lấy mẫu	Mã số mẫu
01	Nước SHCN: 03	Đường Tinh Lộ 38, P5 TPBL, Bạc Liêu	Chai tt	Coliforms, E.coli		14/10/18	
02	Nước SHCN: 04	Khu Tập Thể Công An P1 TPBL, Bạc Liêu	500ml x 2				

4. Loại thiết bị lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

5. Biên bản được lập thành 02 bản, Đơn vị lấy mẫu giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản./.


Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quốc Anh

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Sà Vét



SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 01, Đường Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

BIÊN BẢN LẤY MẪU

Hôm nay, ngày 08 tháng 1 năm 2018, Chúng tôi gồm:

1. Cơ sở được lấy mẫu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

- Địa chỉ: Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu

- Đại diện: Nguyễn Quốc Anh

- Chức vụ: Nhân viên

2. Đơn vị lấy mẫu: Khoa SKMT-YTTH-BNN

- Người lấy mẫu: Trần Sà Vét

3. Tên, loại mẫu (theo các nội dung trong bảng sau):


Stt	Loại mẫu	Vị trí lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu	Lượng mẫu	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Tình trạng mẫu	Thời gian lấy mẫu	Mã số mẫu
01	Nước SHĐN: 01	Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, K7, P1, Bạc Liêu	Can nhựa 1 lít x 2,	Độ màu; Mùi, Vị; Độ đục; pH; Độ cứng TC; Clorua; Pecmanganat; Mangan; Nitrat; Nitrit; Sắt tổng số; Sulfat; Coliforms; E.coli; Clor dư; 1: 45, 2 = 33		8h -> 9h	
02	Nước SHĐN: 02	Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, P2, Bạc Liêu	Chai tt 500ml x 2				

4. Loại thiết bị lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

5. Biên bản được lập thành 02 bản, Đơn vị lấy mẫu giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản./.

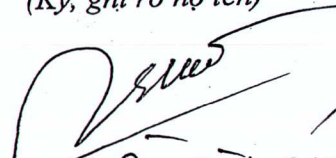
Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Quốc Anh

Người lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Sà Vét